

Urządzenie sygnalizujące MAXIMAT TC4



- Do czujników przepełnienia i wycieku serii MAXIMAT/MAXITOP
- Sygnalizacja optyczna i akustyczna, zgodnie z zasadami dopuszczenia czujników przepełnienia (ZG-ÜS)
- Automatem wykrywanie i weryfikacja sondy
- Monitorowanie przerwania przewodu
- Ręcznie wyzwalany test funkcjonalny całego systemu

ZASTOSOWANIE

Sygnalizacja alarmowa :

- Zbiorniki magazynowe
- Zestawy paletopojemników
- Inne

OPIS

MAXIMAT TC4 jest sygnalizatorem dla maksymalnie 4 urządzeń zabezpieczających przed przepełnieniem/wyciekiem serii MAXITOP/MAXIMAT ..., wyposażonym w sygnalizację optyczną i akustyczną zgodnie z zasadami dopuszczenia do stosowania urządzeń zabezpieczających. Jeżeli jedno z urządzeń zabezpieczających przed przepełnieniem/wyciekiem wyemituje sygnał alarmowy, MAXIMAT TC4 zasygnalizuje to wizualnie i/lub akustycznie.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zasilanie	230V AC 50 - 60Hz, opcjonalnie 24V DC +/- 20%
Pobór mocy	ok. 6VA / ok. 6W
Temperatura otoczenia	-20...+60 °C
Zasilanie czujników	15V DC, ochrona przed przepięciem
Wejścia	4 x sonda przepełnienia / wycieku 1x zewnętrzny styk do resetu
Wyjścia	4 bezpotencjałowe styki przełączne, przypisane do poszczególnych sond 1 bezpotencjałowy styk przełączny do alarmu zbiorczego 1 bezpotencjałowy styk przełączny dla zewnętrznego klaksonu

Uwaga: Próba funkcjonalna nie zastępuje regularnej próby eksploatacyjnej określonej w ZG-ÜS, którą należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku.

Przełącznik wyjściowy	250V AC / 115V DC 500VA / 3A
Zaciski	maks. przekrój kabla 2,5 mm ²
Sygnalizacja	4x LED (wielokolorowe) Miga na czerwono: Alarm niepotwierdzony Czerwone, ciągle światło: Alarm potwierdzony Miga na żółto: Sonda jest uszkodzona Żółte, ciągle światło: Test w toku Zielone, ciągle światło: Sonda działa Dioda LED wygaszona: Brak podłączonej sondy 1x generator sygnału piezoelektrycznego >70dB (A) 1x bardzo jasna dioda LED migająca do alarmu zbiorczego

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

Urządzenie sygnalizujące
MAXIMAT TC4

23-02-2024

D-555.07-PL-AB

LEV

555-07 /1

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA (ciąg dalszy)


Elementy kontroli	Przycisk resetowania do potwierdzenia alarmu Przycisk testowy do testowania systemu
Stopień ochrony (EN 60 529)	IP65 zgodnie z EN60529

Znak CE: Urządzenie spełnia wymagania prawne obowiązujących dyrektyw UE

KODY I REFERENCJE

Kod	Referencja	Opis
555 700	MAXIMAT TC4 G	MAXIMAT TC4; zasilanie 230V AC
555 710	MAXIMAT TC4 D	MAXIMAT TC4; zasilanie 24V DC

WYMIARY

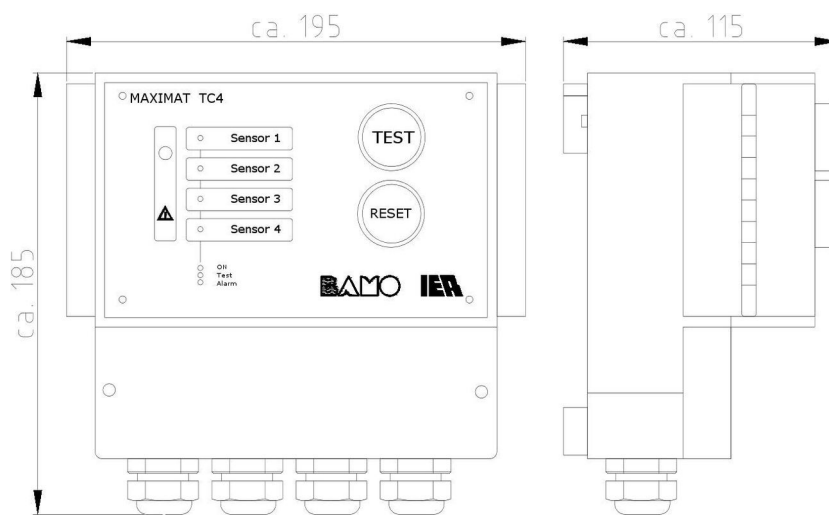

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

Urządzenie sygnalizujące
MAXIMAT TC4

23-02-2024

D-555.07-PL-AB

LEV

555-07/2